

Odečtová hlava IoT.water

komunikující do sítě NB-IoT




iot water


IoT.water přináší unikátní kombinaci zkušeností v oblasti vodárenství a informačních technologií. Nabízíme komplexní řešení pro integraci dat z odečtů a digitalizaci procesů a také systémovou integraci v užitním prostředí.

Použití SMART záložky na webovém portále a v mobilní aplikaci- vždy je nutné mít registrovaný internetový účet u Vašeho dodavatele vodohospodářských služeb.

Webový portál- Historie spotřeby:

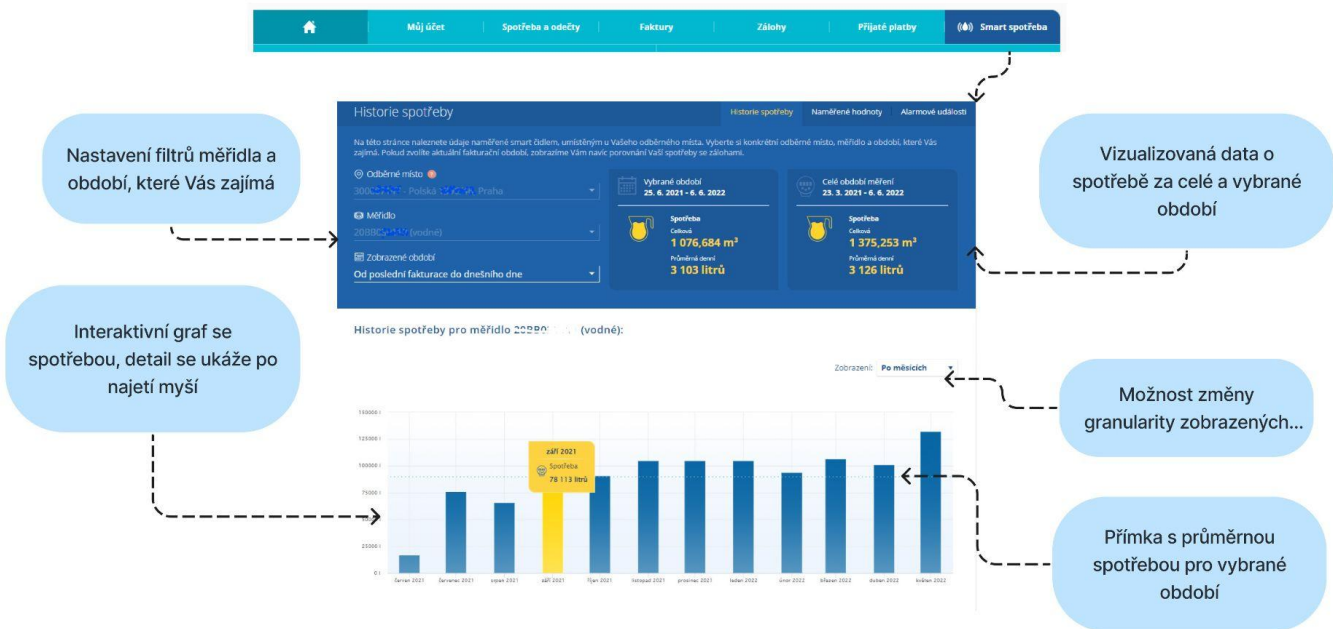

Webový portál- Naměřené hodnoty:

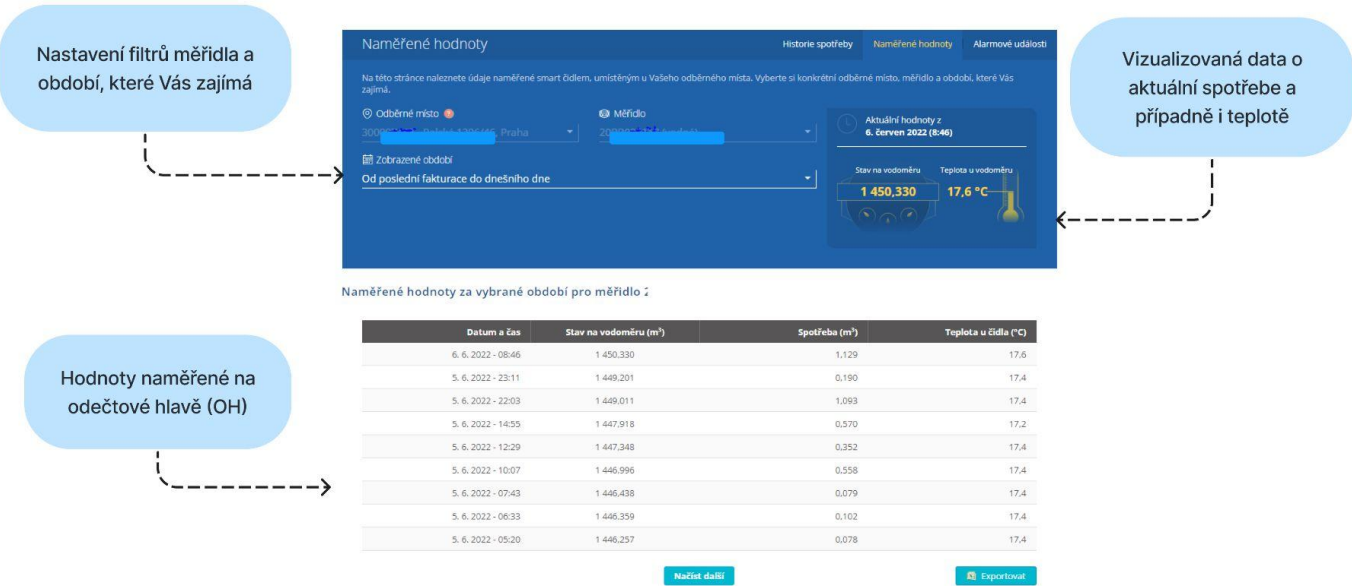

Webový portál- Alarmové události a nastavení alarmů:

Alarmové událostiHistorie spotřebyNaměřené hodnotyAlarmové události 15

Alarmové události jsou situace na Vašem číde, které spustily alarm. Na této stránce vidíte kompletní přehled spuštěných událostí.

Odběrné místo 300 [redacted] V12, PrahaMěřidlo [redacted] (vodné)☐ Zobrazit pouze trvalé události☐ Zobrazit pouze nepřečtené události

Alarmové události pro měřidloNastavit alarmy

Počátek	Konec	Nepřečtené události	Odběrné místo	Měřidlo	Detail
5. 5. 2021 09:08	6. 5. 2021 00:00	Překročení denního limitu	[redacted]	I076621 (vodné)	Detail
4. 5. 2021 09:08	5. 5. 2021 00:00	Překročení denního limitu	[redacted]	I076621 (vodné)	Detail
3. 5. 2021 09:08	4. 5. 2021 00:00	Překročení denního limitu	[redacted]	I076621 (vodné)	Detail
2. 5. 2021 09:08	3. 5. 2021 00:00	Překročení denního limitu	[redacted]	I076621 (vodné)	Detail
1. 5. 2021 09:08	2. 5. 2021 00:00	Překročení denního limitu	[redacted]	I076621 (vodné)	Detail
30. 4. 2021 09:08	1. 5. 2021 00:00	Překročení denního limitu	[redacted]	I076621 (vodné)	Detail
29. 4. 2021 09:08	30. 4. 2021 00:00	Překročení denního limitu	[redacted]	I076621 (vodné)	Detail
28. 4. 2021 09:08	29. 4. 2021 00:00	Překročení denního limitu	[redacted]	I076621 (vodné)	Detail
27. 4. 2021 09:08	28. 4. 2021 00:00	Překročení denního limitu	[redacted]	I076621 (vodné)	Detail

Nahříst další...Exportovat

Tlačítko pro nastavení alarmů

Webový portál- detail alarmu

Překročení denního limitu u měřidla 8SEN0130076621×

Další informaceDeaktivovat alarm pro toto měřidlo

Typ alarmu

Překročení denního limitu

Počátek alarmové události

5. květen 2021 (09:08)

Konec alarmové události

6. květen 2021 (00:00)

ID alarmové události

275040

Odběrné místo

Na návratí 370/12, F.

Měřicí místo

301

Měřidlo

8SEN01

Proč byl alarm spuštěn a jak ho vyřešit?

Alarm "Překročení denního limitu" je aktivní ve chvíli, kdy si nastavíte limit pro jeho spuštění, a aktivován je když spotřeba během aktuálního dne dosáhne Vámi nastaveného limitu. Alarm je deaktivován automaticky denně v 00:00 hodin.

Řešení alarmu: Pokud si nejste vědomi vyšší spotřeby a případný únik vody není v nemovitosti viditelný, je potřeba si ověřit proč se na vodoměru ukazuje vyšší spotřeba vody. Zjistěte si, aby nebyl v provozu žádný spotřebič vody a podívejte se, zda se přesto na vodoměru stále načítá spotřeba. Pokud ano, tak je potřeba provést pečlivou kontrolu vnitřního rozvodu vody.

Tento alarm si můžete nastavit tak, aby Vám přišlo upozornění e-mailem, SMS, nebo aby se zobrazovalo zde na zákaznickém portálu. A to v libovolné kombinaci.

Detail alarmu s možností deaktivace

Webový portál- nastavení alarmů

Alarmové události

Historie spotřeby

Naměřené hodnoty

Alarmové události

Alarmové události jsou situace na Vašem číste, které spustily alarm. Na této stránce vidíte kompletní přehled spuštěných událostí.

📍 Odběrné místo

Polská 1484/1500, Praha 14 (147)

📧 Měřidlo

200923204438-Aspof00

Kontakty pro alarmové události na měřidle 205

Nastavte si e-mail nebo telefon, na který vám budou chodit upozornění v případě, že na tomto měřidle bude spuštěn alarm.

📧 Email

mail@mail.com

Upravit kontakty

Alarmy nastavené pro měřidlo 20

💡

Pro nastavení notificačních kanálů jednotlivých alarmů klikněte na příslušnou ikonu kanálu, čímž jej vypnete nebo zapnete. U některých alarmů si můžete na webovém portálu nastavit vlastní denní limit pro spuštění alarmu. Pro uložení změn klikněte na tlačítko "Uložit změny".

Vaše dlouhodobá denní průměrná spotřeba pro nastavení alarmů:

3,383 m³

Alarm

Kanály

Překročení denního limitu

Alarm "Překročení denního limitu" je aktivní ve chvíli, kdy si nastavíte limit pro jeho spuštění, a aktivován je když spotřeba během aktuálního dne dosáhne Vámi nastaveného limitu. Alarm je deaktivován automaticky denně v 00:00 hodin.

Řešení alarmu: Pokud si nejste vědomi vyšší spotřeby a případný únik vody není v nemovitosti viditelný, je potřeba si ověřit proč se na vodoměru ukazuje vyšší spotřeba vody. Zjistěte si, aby nebyl v provozu žádný spotřebič vody a podívejte se, zda se přesto na vodoměru stále načítá spotřeba. Pokud ano, tak je potřeba provést pečlivou kontrolu vnitřního rozvodu vody.

Tento alarm si můžete nastavit tak, aby Vám přišlo upozornění e-mailem, SMS, nebo aby se zobrazovalo zde na zákaznickém portálu. A to v libovolné kombinaci.

Denní limit

20,3004 m³

(Nastavená hodnota denního limitu nesmí být vyšší než 120 m³)

📧

📧

📧

Nadměrná spotřeba vody

Alarm "Nadměrná spotřeba vody" je aktivován ve chvíli, kdy Vaše aktuální spotřeba vody získaná dvěma po sobě jdoucími odečty a přepočtená na den je vyšší než nastavený limit. Aktivace alarmu je podmíněná nastavením limitu pro jeho spuštění. Alarm je deaktivován v okamžiku, když aktuální spotřeba získaná dvěma po sobě jdoucími odečty a přepočtená na den klesne pod aktuálně nastavený limit.

Příčinou vyhlášení alarmu může být mimořádná okamžitá vysoká spotřeba vody, např. prasklá vodovodní trubka, napuštění bazény atd.

Řešení alarmu: Pokud si nejste vědomi nadměrné spotřeby a případný únik vody není v nemovitosti viditelný, je potřeba si ověřit proč se na vodoměru ukazuje nadměrná spotřeba vody. Zjistěte si, aby nebyl v provozu žádný spotřebič vody a podívejte se, zda se přesto na vodoměru stále načítá spotřeba. Pokud ano, tak je potřeba provést pečlivou kontrolu vnitřního rozvodu vody.

Tento alarm si můžete nastavit tak, aby Vám přišlo upozornění e-mailem, SMS, nebo aby se zobrazovalo zde na zákaznickém portálu. A to v libovolné kombinaci.

Denní limit

5 m³

(Nastavená hodnota denního limitu nesmí být vyšší než 5 m³)

📧

📧

📧

Trvalý průtok vody

Alarm „Trvalý průtok vody“ je aktivován, pokud po dobu 24 hodin neklesne hodnota průtoku pod 0,1 litr/minutu. Hodnota je nastavena v systému odečtové technologie. Příčinou může být např. prasklá vodovodní trubka, kapající kohoutek, protékající WC atd. Deaktivuje se, jakmile průtok klesne pod hranici 0,1 litr/minutu.

Řešení alarmu: Pokud si nejste vědomi, že byste za posledních 24 hodin měli nepřetržitou spotřebu vody, pak je potřeba si ověřit proč se na vodoměru ukazuje trvalý průtok vody. Zjistěte si, aby nebyl v provozu žádný spotřebič vody a podívejte se, zda se přesto na vodoměru stále načítá spotřeba. Pokud ano, tak je potřeba provést pečlivou kontrolu vnitřního rozvodu vody.

Tento alarm si můžete nastavit tak, aby Vám přišlo upozornění e-mailem, SMS, nebo aby se zobrazovalo zde na zákaznickém portálu. A to v libovolné kombinaci.

Nízká teplota

Alarm „Nízká teplota“ se aktivuje, pokud teplota na vodoměru klesne pod 3°C. K deaktivaci alarmu dochází tehdy, pokud teplota na vodoměru dosáhne 4°C.

Řešení alarmu: prosím zjistěte, z jakého důvodu je v prostoru vodoměru nižší teplota, zda je prostor dostatečně tepelně izolován tak, aby nedošlo k zamrznutí a poškození vodoměru.

Tento alarm si můžete nastavit tak, aby Vám přišlo upozornění e-mailem, SMS, nebo aby se zobrazovalo zde na zákaznickém portálu. A to v libovolné kombinaci.

Zrušit změny

Uložit změny

📧

📧

📧

Editace kontaktů potřebných k vyhlášení alarmových událostí

Denní průměrná spotřeba pro nastavení limitů k alarmům


Nastavení denních limitů k alarmům

Nastavení notificačních kanálů pro vyhlášené...


Změny lze uložit nebo zrušit (vrátit zpět)

Přehled alarmových událostí

Mobilní aplikace- Historie spotřeby:

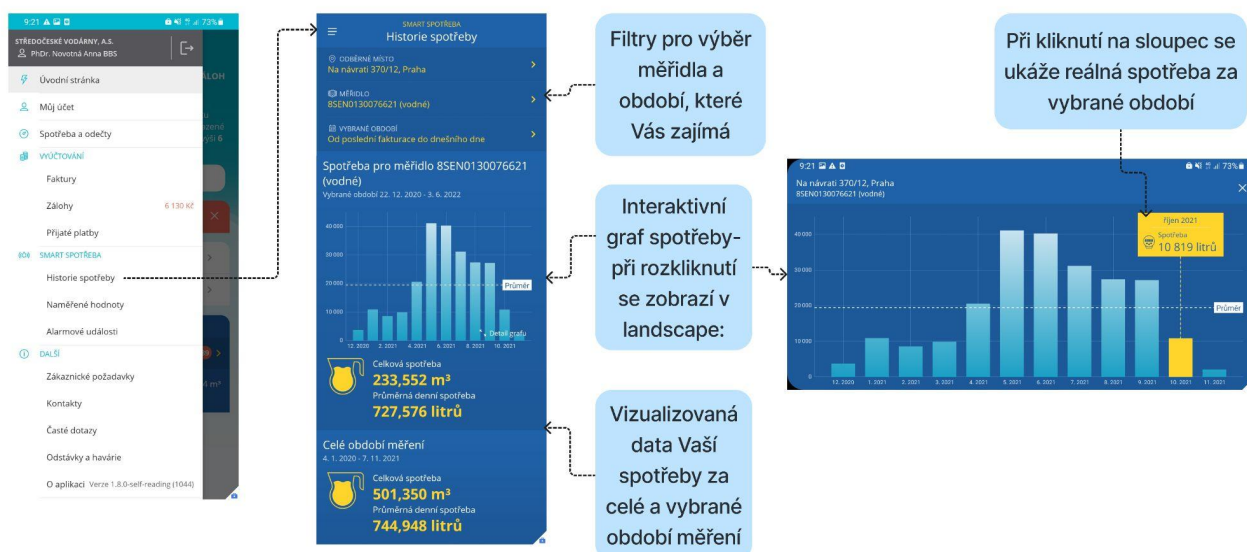

Mobilní aplikace- Naměřené hodnoty:

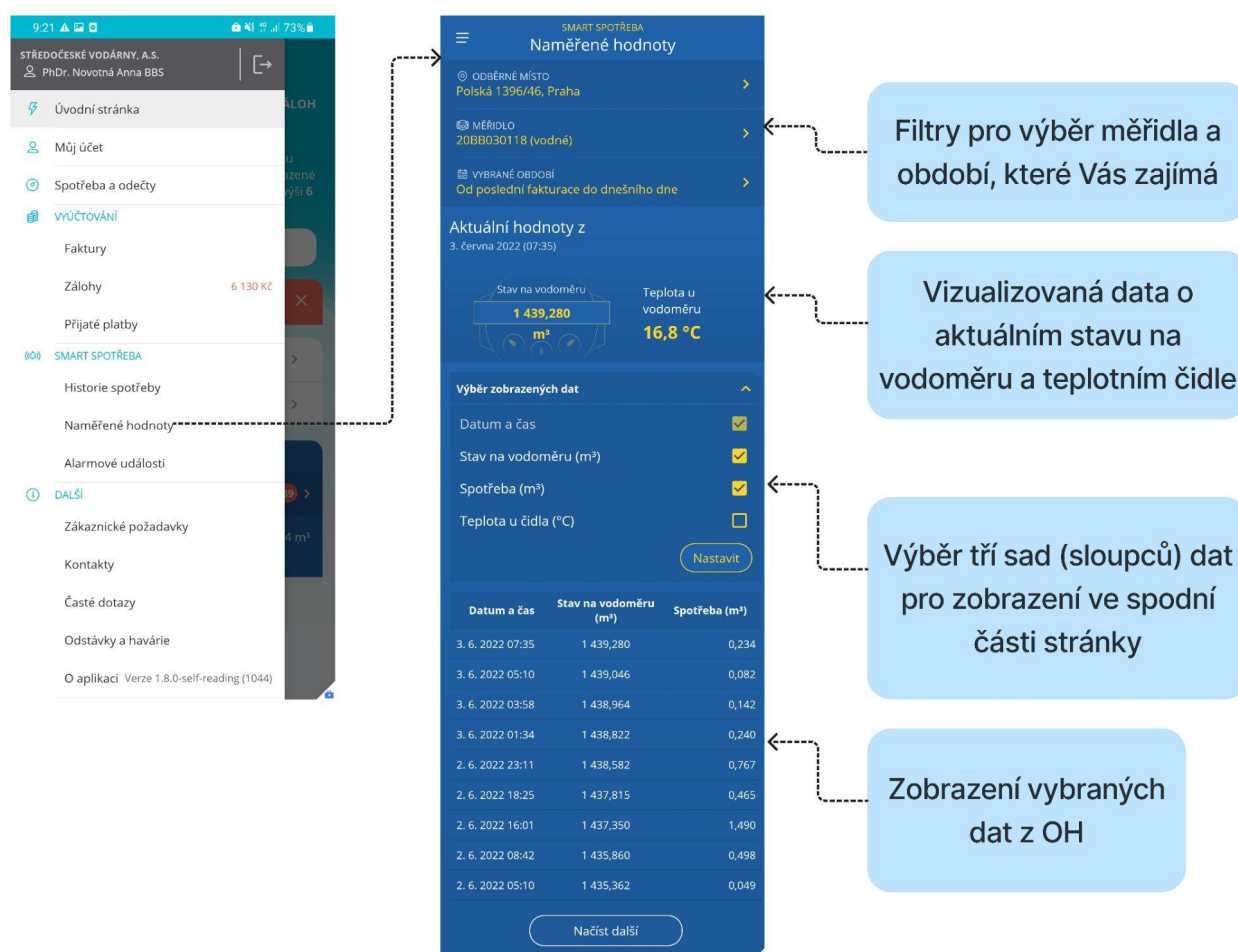

Mobilní aplikace- Alarmy:

